


● กล่องไฟ LED พร้อมกระจกเงา ขนาด 3.90 x 0.90 เมตร

- กล่องไฟทำจากไม้อัดทำสี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.20 x 3.90 เมตร. (ลึก x สูง x ยาว) ติดตั้งหลอด LED T8 18W จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หลอด เหลื่อมกันเพื่อให้ ความสว่างทั่วถึง บริเวณใต้กล่องไฟ ติดตั้งกระจกฝ้าหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
- กระจกเงาขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม ติดตั้งกับโครงคร่าวไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 0.70 x 3.90 เมตร (กว้าง x ยาว)
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing นำเสนอก่อนดำเนินการ
- * สัระบุภายหลัง

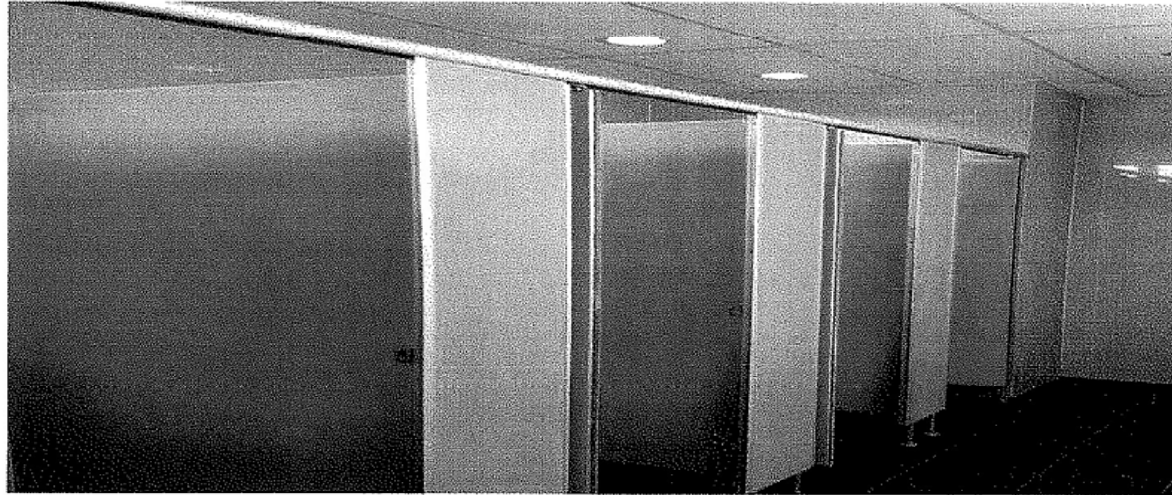

● ชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

- แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้น ทำจากแผ่น MFF โดยนำแผ่น High Pressure Laminates มาประกบกันทำการฉีด PU Foam เข้าไปในเนื้อระหว่างกลางแผ่น และปิดผิวด้วยแผ่น แผ่น Laminates ความหนาทั้งเส้นต้องไม่น้อยกว่า 25 มม. ส่วนขอบปิดทับด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบ กวาร์ร้อนที่ 220 องศาเซลเซียส สามารถกันน้ำได้ ไม่บวม น้ำ ไม่ผุกร่อน จากความชื้น แมลงและปลวกไม่กัดกิน และสามารถทนกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นสื่อลามไฟ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า สามารถทนสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่ ใช้ตามครัวเรือนได้ วัสดุสำเร็จก่อนการประกอบติดตั้งต้องไม่มีรอยต่อของชิ้นงาน ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้าอยู่ภายใต้การควบคุม โดยระบบ ISO 9001:2000
- อุปกรณ์ยึดจับชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
- บารับนยึดอยู่ด้านบนสุดระหว่างแผ่นเสาทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปเป็นทรงรี เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ขอบโนโตซ์ ปลายปิดด้วย CAP พลาสติก ABS
- บานพับทำจาก Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศาด้านบนยึดติดกับบารับน วัสดุต้องผ่านมาตรฐาน มอก.759-2531 หัวข้อ 10.2 สามารถเปิด-ปิด ได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ครั้ง
- กลอนประตูทำจาก Stainless Steel SUS 304 มีแผ่นStainless เคลือบปิดผิวด้วย Power coat ประกบกับตัวกลอนด้านหน้าเป็นรูปทรงวงรี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ไว้แสดงสัญลักษณ์ การใช้งานห้องน้ำด้วยสีแดง ด้านหน้าต้องเป็นผิวเรียบไม่สามารถขูดขีดจากด้านหน้าได้
- ขาดังทำจาก tainless Steel SUS 304 และสามารถปรับระดับขึ้น - ลงได้ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- น็อตและสกรู ที่ใช้สำหรับการติดตั้งทุกชิ้นต้องเป็น tainless Steel SUS 304
- บานประตูมีสลักหลาดติดด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้านและมีตัวกันกระแทก
- ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันชุดผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากบริษัทผู้ผลิต
- ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ WILLY, ELITE, PERSTORP หรือเทียบเท่า * สัระบุภายหลัง

* สำหรับการเสนอเลือกใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ต่างจากที่ระบุในแบบรูปรายการ หรือเทียบเท่า ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารเปรียบเทียบข้อมูลด้านเทคนิค ของวัสดุตามแบบรูปรายการ และข้อมูลด้านเทคนิค ,คุณลักษณะของวัสดุ ,การได้รับรองมาตรฐาน ฯลฯ ของวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอเลือกใช้ เปรียบเทียบให้ชัดเจน ทุกรายการที่เสนอวัสดุผลิตภัณฑ์เทียบเท่า โดยแนบเอกสารพร้อมเอกสารการเสนอราคาในระบบ e-GP (e-bidding) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาคุณสมบัติการเทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

NOTE
 * ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
 * NO DIMENSION SHALL BE SCALE
 * ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA COLLECTOR AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

ผู้จ้าง



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ	
นามสกุล	
ตำแหน่ง	

โดยชอบ

บริษัท/กอง/ฝ่าย/แผนก/อาคาร

ผู้รับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ออทีที

ผู้จัดทำ

(Handwritten signature)

เอกสาร

รายการ 2/3

FILE NO. DRAWING NO.